


Gefahrstoffzug

Landkreis Südliche Weinstraße

Gefahrstoffgruppe Annweiler

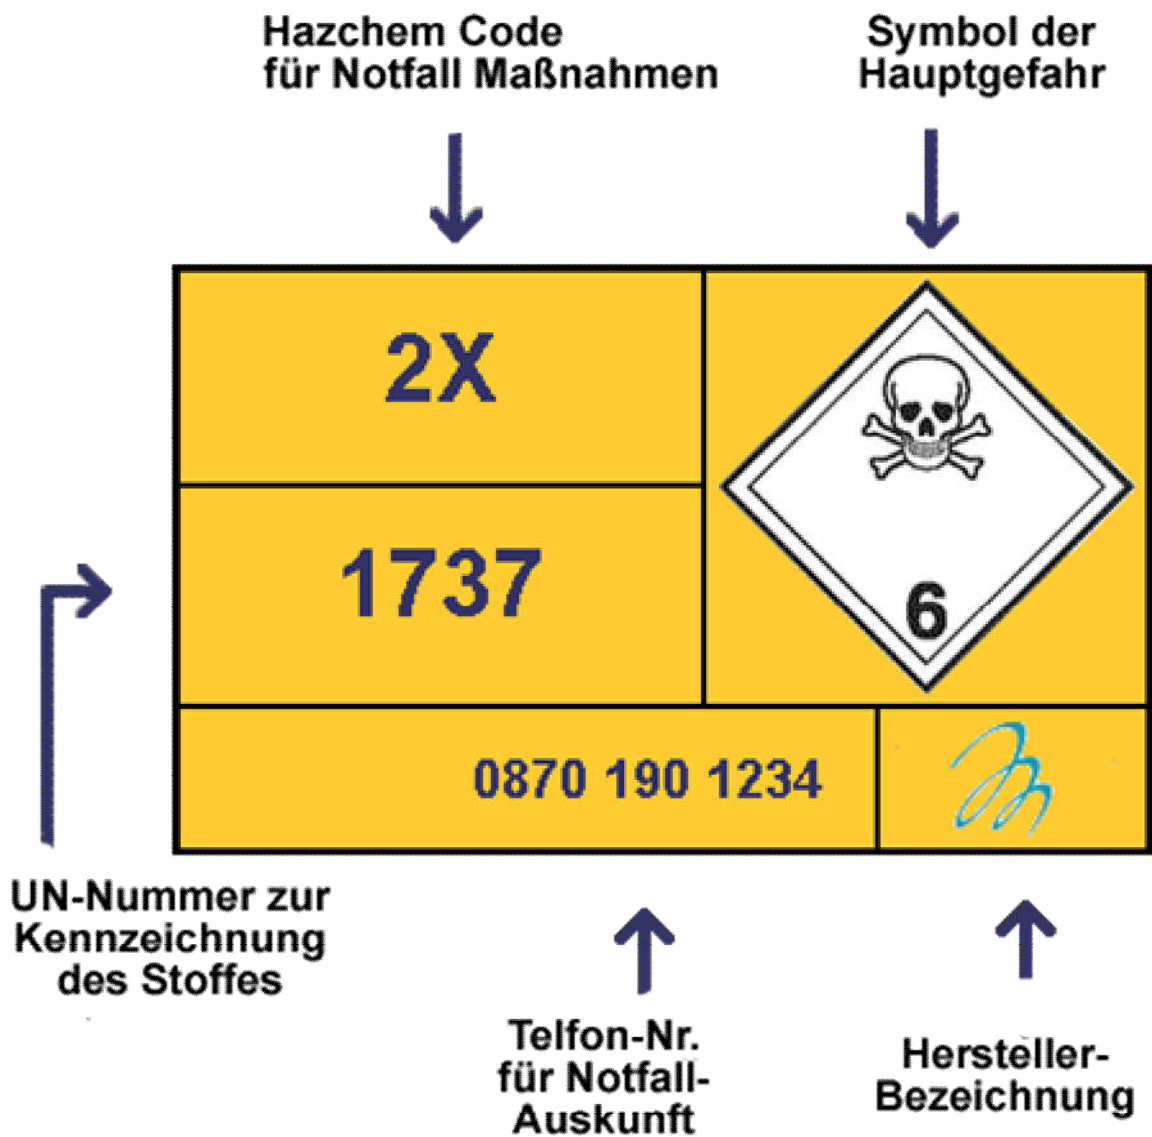

Gefahrstoffzug

Landkreis Südliche Weinstraße

Gefahrstoffgruppe Annweiler



Code	Löschmittel
1	Wasserstrahl
2	Wassernebel (Sprühstrahl)
3	Schaum
4	Nur Trockenlöschmittel

Code	Schutzmaßnahme		Einsatzmaßnahme
P	V	Vollschutz	VERDÜNNEN
R		Vollschutz	
S	V	Schwerer Atemschutz	
S	V	Schwerer Atemschutz; nur bei Brand oder Zersetzung	
T		Schwerer Atemschutz	
T		Schwerer Atemschutz; nur bei Brand oder Zersetzung	
W	V	Vollschutz	EINDEICHEN
X		Vollschutz	
Y	V	Schwerer Atemschutz	
Y	V	Schwerer Atemschutz; nur bei Brand oder Zersetzung	
Z		Schwerer Atemschutz	
Z		Schwerer Atemschutz; nur bei Brand oder Zersetzung	
E		Evakuierung prüfen!	

Wassernebel:

Falls kein Nebelgerät zur stellen, kann auch Sprühwasser verwendet werden.

Trockenlöschmittel:

Wasser darf auf keinen Fall mit der Substanz in Kontakt kommen.

V:

Gefahr einer heftigen , spontanen Reaktion

Verdünnen:

Kann mit viel Wasser in die Kanalisation gespült werden.

Eindeichen:

Muss aufgefangen werde darf auf keinen Fall in die Kanalisation oder in Offen Gewässer gelangen.